
Name des Lüftungsgerätes: KLIMOR EVO-S 3200 2235LPFVFRDXFCAD/2235RPFESRRVFESFCADCS

Zuluft: 2200 m³/h 350 Pa

Abluft: 2200 m³/h 350 Pa

KLIMOR EVO-S

Datum:

2021-11-17

Wahlnummer:

279563

ENTWURFSBEZEICHNUNG:

Konfiguration RWT 2.200m³_h

PROJEKT:

Name des Lüftungsgerätes: KLIMOR EVO-S 3200 2235LPFVFRDXFCAD/2235RPFESRRVFESFCADCS

Zuluft: 2200 m³/h 350 Pa

Abluft: 2200 m³/h 350 Pa

DATEN ZUM GERÄT



GERÄTEPARAMETER	
Typ	EVO-S
Größe	3200
Gehäuse	Verbundskelett
Isolierung	Mineralwolle 50mm
Ausführung	Standard
Version	Aussen
Automatik	Ja
Breite	950 mm
Höhe	1070 mm
Länge	2450 mm
Rahmen	Vollständiger Rahmen + einstellfüße 120 mm
Gewicht	403 kg
Verordnung 1253/2014 der Europäischen Kommission E 1253/2014	2018 Ja
Energieeffizienz-Klasse nach Eurovent	A+ (2016)

* Dimensions do not include protruding elements, including: roofs, dampers with pins, actuators, exchanger connectors, condensate drain connectors with siphons, etc.

GEHÄUSEPARAMETER NACH PN-EN1886:2008 (MB)		
Mechanische Festigkeit +/-1000 Pa	< 2 mm	D1 (M)
Klasse der Wärmedämmung	k = 0,81 W/m ² K	T2 (M)
Klasse der Wärmebrücken	kb = 0,66	TB2 (M)
Dichtheit des Gehäuses -400 Pa	0,11 l/(sm ²)	L1 (M)
Dichtheit des Gehäuses +700 Pa	0,21 l/(sm ²)	L1 (M)
Dichtheit der Filter +/-400 Pa	0,3/0,2 %	F9 (M)

	ZULUFT	ABLUFFT	
Luftstrom	2200	2200	m ³ /h
Verfügbarer Druck	350	350	Pa
Luftgeschwindigkeit	2	2	m/s
Leistungsaufnahme des Ventilators	0.76	0.64	kW
Motorleistung des Ventilators	1.05	0.75	kW
Gesamtstrom der Ventilatoren	1.6	3.3	A
Power voltage	3x400/50		V/Hz
Bedienungsseite	Links	Rechts	
Luftdichte EN 13053:2019	1,2		kg/m ³
SFPv	2129		W/m ³ /s
SFPe	2301		W/m ³ /s

ENTWURFSBEDINGUNGEN		
Parameter der Außenluft		
Winter	-12.0 / 90.0	°C / %
Sommer	32.0 / 45.0	°C / %
Parameter der Raumluft		
Winter	20.0 / 60.0	°C / %
Sommer	22.0 / 60.0	°C / %
Rückführung	0	%


Name des Lüftungsgerätes: KLIMOR EVO-S 3200 2235LPFVFRDXFCAD/2235RPFESRRVFESFCADCS

Zuluft: 2200 m³/h 350 Pa


Abluft: 2200 m³/h 350 Pa

ANSICHT

Seitenansicht

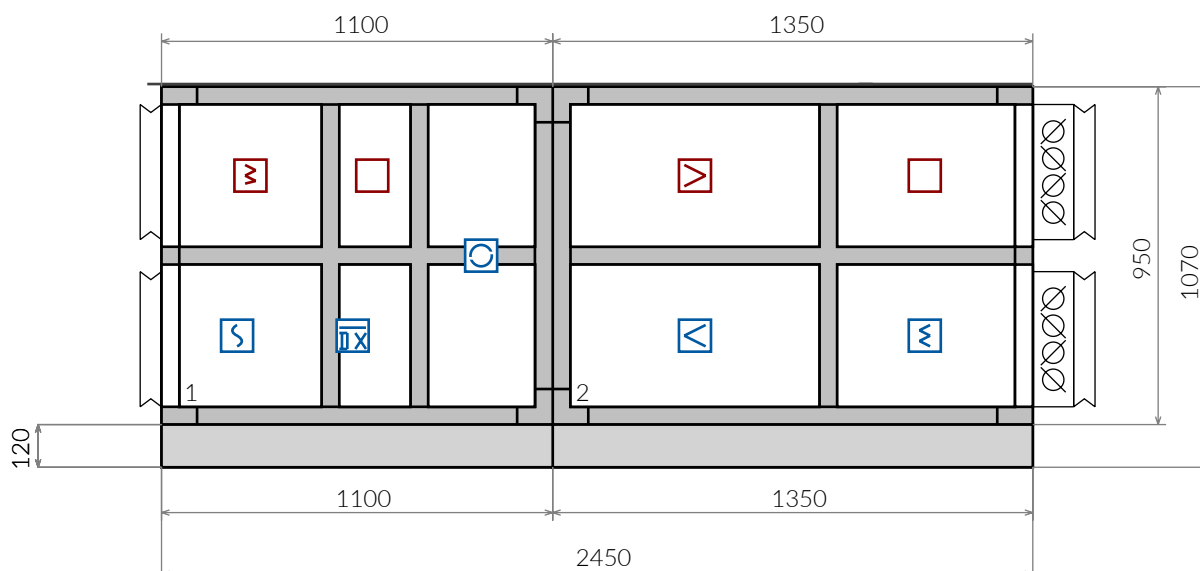

Draufsicht

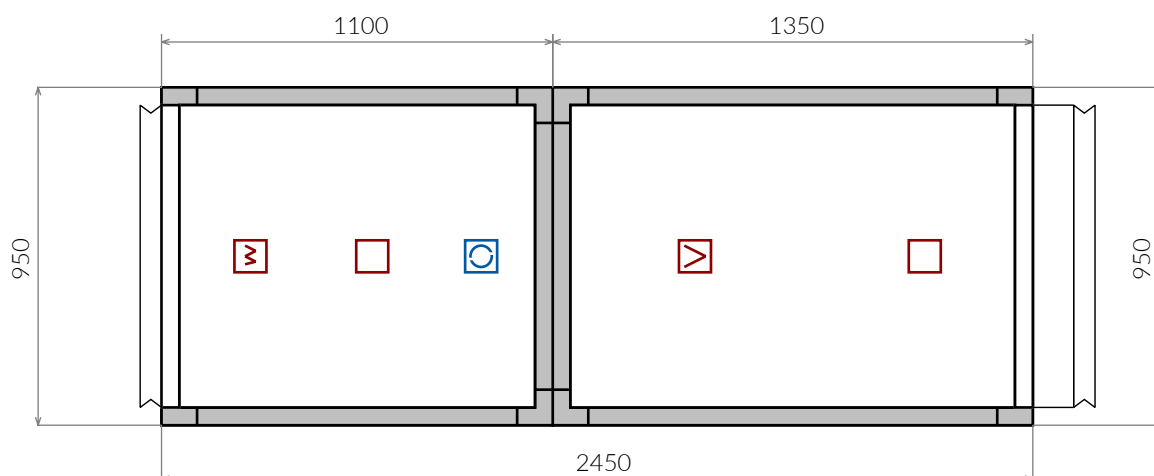

Name des Lüftungsgerätes: KLIMOR EVO-S 3200 2235LPFVFRDXFCAD/2235RPFESRRVFESFCADCS

Zuluft: 2200 m³/h 350 Pa

Abluft: 2200 m³/h 350 Pa

FUNKTIONEN

Zuluft

Elastische Verbindung

Breite/Höhe	850/380	mm
-------------	---------	----

Drosselklappe

Breite/Höhe/Länge	850/380/115	mm
-------------------	-------------	----

Filter

Bezeichnung	EVO 3200 B.FLR F7
Filterklasse	F7 / ePM1 55%
Art des Filters	Taschenfilter
Luftgeschwindigkeit	2.1 m/s
Luftdruckabfall	123 Pa
Luftdruckabfall saubere Filter	73 Pa
Maximaler Druckabfall	173 Pa

Ventilator

Bezeichnung	EVO 3200 VF2 EC
Luftstrom	2200 m ³ /h
Verfügbare Druck	350 Pa
Staudruck	42 Pa

Abluft

Elastische Verbindung

Breite/Höhe	850/380	mm
-------------	---------	----

Filter

Bezeichnung	EVO 3200 B.FLR M5
Filterklasse	M5 / ePM10 50%
Art des Filters	Taschenfilter
Luftgeschwindigkeit	2.1 m/s
Luftdruckabfall	109 Pa
Luftdruckabfall saubere Filter	59 Pa
Maximaler Druckabfall	159 Pa

Leere Kammer (ES)

Luftdruckabfall	0 Pa
-----------------	-------------

Rotationswärmetauscher

Bezeichnung	EVO 3200 RR.NH HEFF /S-EU
Luftdruckabfall Winter	170 Pa
Lufteinlass Temperatur/Feuchtigkeit Winter	20/60 °C/%
Luftauslass Temperatur/Feuchtigkeit Winter	-1.9/95 °C/%

Name des Lüftungsgerätes: KLIMOR EVO-S 3200 2235LPFVFRDXFCAD/2235RPFESRRVFESFCADCS

Zuluft: 2200 m³/h 350 Pa

Abluft: 2200 m³/h 350 Pa

Ventilator

Statischer Druck	752	Pa
Gesamtdruck	794	Pa
Drehungen	2985	1/min
Wellenleistung	1 x 0.65	kW
Wellenleistung (saubere Filter)	1 x 0.6	kW
Effizienter Leistungsbedarf	0.76	kW
Ventilatoreffizienz für ELA (nvu)	37.19	%
SFP	1161	W/m ³ /s
Internale spezifische Ventilatorleistung (SFP)	379	W/m ³ /s
Gesamtwirkungsgrad	75.24	%
Schallleistung des Ventilators	85.23	dB
Steuerungsspannung	7.77	V
Frequenz	125 250 500 1K 2K 4K 8K	Hz
Einlass	67.3 74.1 70.9 68.1 67.2 66 65.6	[dB]
Auslass	71.2 78.9 78 76.2 75.1 70.6 68.7	[dB]
MOTOR		
Motortyp		EC
Leistung	1 x 1.05	kW
Spannung	400	V/Hz
Stromstärke	1 x 1.6	A
Nominale Drehzahl	3400	1/min
Motorwirkungsgrad	84.52	%
IEC-Klasse		EC
Schutzklasse		IP55

* Fan operating point for dirty filters

* Ventilatorparameter für feuchte Luft

* Die Ventilatorparameter berücksichtigen seinen Einbau in das Lüftungsgerät

* constantAirVolFlow

Rotationswärmetauscher

Bezeichnung	EVO 3200 RR.NH HEFF /S-EU
-------------	----------------------------------

Rotationswärmetauscher

Effizienz der Wärmerückgewinnung (trocken)	79.20	%
Effizienz der Rückgewinnung Winter	79.06	%
Leistung Winter	26.6	kW
Luftdruckabfall Sommer	172	Pa
Lufteinlass Temperatur/Feuchtigkeit Sommer	22/60	°C/%
Luftauslass Temperatur/Feuchtigkeit Sommer	29.6/38.3	°C/%
Effizienz der Rückgewinnung Sommer	75.50	%
Leistung Sommer	5.6	kW

* CommentRotorRecoveryLeak15

* EngineCompleteWithSpeedController

Ventilator

Bezeichnung	EVO 3200 VF2 EC						
Luftstrom	2200	m ³ /h					
Verfügbare Druck	350	Pa					
Staudruck	42	Pa					
Statischer Druck	631	Pa					
Gesamtdruck	673	Pa					
Drehungen	2821	1/min					
Wellenleistung	1 x 0.54	kW					
Wellenleistung (saubere Filter)	1 x 0.5	kW					
Effizienter Leistungsbedarf	0.64	kW					
Ventilatoreffizienz für ELA (nvu)	37.01	%					
SFP	967	W/m ³ /s					
Internale spezifische Ventilatorleistung (SFP)	392	W/m ³ /s					
Gesamtwirkungsgrad	75.66	%					
Schallleistung des Ventilators	83.86	dB					
Steuerungsspannung	8.61	V					
Frequenz	125 250 500 1K 2K 4K 8K	Hz					
Einlass	66.8 71.5 69.1 66.7 65.6 67 64.4	[dB]					
Auslass	70 77.5 75.9 75.5 74.2 69.6 67.5	[dB]					

Name des Lüftungsgerätes: KLIMOR EVO-S 3200 2235LPFVFRDXFCAD/2235RPFESRRVFESFCADCS

Zuluft: 2200 m³/h 350 Pa

Abluft: 2200 m³/h 350 Pa

Rotationswärmetauscher

Luftdruckabfall Winter	138	Pa
Lufteinlass Temperatur/Feuchtigkeit Winter	-12/90	°C/%
Luftauslass Temperatur/Feuchtigkeit Winter	13.3/57.9	°C/%
Effizienz der Wärmerückgewinnung (trocken)	79.20	%
Effizienz der Rückgewinnung Winter	79.06	%
Leistung Winter	26.6	kW
Luftdruckabfall Sommer	182	Pa
Lufteinlass Temperatur/Feuchtigkeit Sommer	32/45	°C/%
Luftauslass Temperatur/Feuchtigkeit Sommer	24.4/69.8	°C/%
Effizienz der Rückgewinnung Sommer	75.50	%
Leistung Sommer	5.6	kW
Spannung	230	V
Motorleistung	0.06	kW
Stromstärke	0.6	A
Frequenz	50	Hz

* CommentRotorRecoveryLeak15

* EngineCompleteWithSpeedController

Freon-Kühler

Bezeichnung	EVO 3200 DX 2 S1
Luftdruckabfall	67 Pa
Luftgeschwindigkeit	2.7 m/s
Gesamtkapazität Sommer	5.98 kW
sensible Leistung	3.28 kW
Temperatur/Feuchtigkeit Eingang Sommer	24.4/69.8 °C / %
Temperatur/Feuchtigkeit Ausgang Sommer	20/82.1 °C / %
Dampftemperatur	7 °C
Temperatur/Feuchtigkeit Eingang Winter	8.3/80.8 °C / %
Temperatur/Feuchtigkeit Ausgang Winter	22/33.5 °C / %
Leistung Winter	10.2 kW
Kondensationstemperatur	45 °C

Ventilator

MOTOR	
Motortyp	EC
Leistung	1 x 0.75 kW
Spannung	230 V/Hz
Stromstärke	1 x 3.3 A
Nominale Drehzahl	3000 1/min
Motorwirkungsgrad	84.55 %
IEC-Klasse	EC
Schutzklasse	IP55

* Fan operating point for dirty filters

* Ventilatorparameter für feuchte Luft

* Die Ventilatorparameter berücksichtigen seinen Einbau in das Lüftungsgerät

* constantAirVolFlow

Leere Kammer (ES)

Luftdruckabfall	0	Pa
-----------------	----------	----

Drosselklappe

Breite/Höhe/Länge	850/380/115	mm
-------------------	--------------------	----

Elastische Verbindung

Breite/Höhe	850/380	mm
-------------	----------------	----

Name des Lüftungsgerätes: KLIMOR EVO-S 3200 2235LPFVFRDXFCAD/2235RPFESRRVFESFCADCS

Zuluft: 2200 m³/h 350 Pa

Abluft: 2200 m³/h 350 Pa

Freon-Kühler

Wärmeträgertyp	R410a	
Wärmeträgervolumen	1.7	l
Druckabfall Kondensator	31	Pa
Druckabfall - trockener Austauscher	50	Pa
Section number	1	
Größe des Anschlusses Vorlauf	1 x 12	mm
Größe des Anschlusses Rücklauf	1 x 16	mm

Elastische Verbindung

Breite/Höhe	850/380	mm
-------------	----------------	----

Name des Lüftungsgerätes: KLIMOR EVO-S 3200 2235LPFVFRDXFCAD/2235RPFESRRVFESFCADCS

Zuluft: 2200 m³/h 350 Pa

Abluft: 2200 m³/h 350 Pa

AKUSTIK

SCHALLLEISTUNG

Frequenz	Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SUMME
Zulufteinlass	dB	66.8	69.9	66.4	62.9	60.6	56.1	47.8	73.5
Zulufteinlass	dB (A)	50.7	61.3	63.2	62.9	61.8	57.1	46.7	68.8
Zuluftauslass	dB	68.2	73.9	72.0	69.2	68.1	58.6	52.7	78.0
Zuluftauslass	dB (A)	52.1	65.3	68.8	69.2	69.3	59.6	51.6	74.6
Ablufteinlass	dB	60.8	65.5	62.1	57.7	54.6	52.0	48.4	68.7
Ablufteinlass	dB (A)	44.7	56.9	58.9	57.7	55.8	53.0	47.3	64.0
Abluftauslass	dB	70.0	77.5	75.9	75.5	74.2	69.6	67.5	82.6
Abluftauslass	dB (A)	53.9	68.9	72.7	75.5	75.4	70.6	66.4	80.5

SCHALLLEISTUNGSPEGEL DES GERÄTS DURCH DAS GEHÄUSE

dB	58.4	57.9	49.9	49.0	47.6	33.7	28.7	61.9
----	------	------	------	------	------	------	------	------

SCHALLDRUCKPEGEL AUSSERHALB DES LÜFTUNGSGERÄTES (DURCH DAS GEHÄUSE) IN EINEM ABSTAND VON 1M (15M2; Q2; T0,01)

dB (A)	34.8	41.8	39.2	41.5	41.3	27.3	20.1	47.4
--------	------	------	------	------	------	------	------	------

Name des Lüftungsgerätes: KLIMOR EVO-S 3200 2235LPFVFRDXFCAD/2235RPFESRRVFESFCADCS

Zuluft: 2200 m³/h 350 Pa

Abluft: 2200 m³/h 350 Pa

VERORDNUNG 1253/2014 DER EUROPÄISCHEN KOMMISSION E 1253/2014

VERORDNUNG (EU) NR. 1253/2014

a) manufacturers name	Klimor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	
b) Modell-ID	EVO-S	
c) Deklarierter Typ	Nichtwohnraum-Lüftungsgeräte / Bidirektionale Lüftungsgeräte	
d) Typ des installierten Antriebs	Stufenloses Regelsystem	
e) Wärmerückgewinnungssystem	Sonstiges	
f) Effizienz der Wärmerückgewinnung	79.20	[%]
g) Nennvolumenstrom der Lüftungsgeräte	0.61 / 0.61	[m ³ /s]
h) effektive elektrische Leistungsaufnahme	0.71 / 0.59	[kW]
i) Innere Spezifische Ventilatorleistung SFP-Wert JMWin _t / JMWin _t _limit	770.3/1194.3	[W/(m ³ /s)]
j) Frontgeschwindigkeit	2 / 2	[m/s]
k) Nennaußendruck ?ps,ext	350 / 350	[Pa]
l) Druckabfall des Innendrucks der Teile, die Ventilationsfunktionen ausführen ?ps,int	228 / 234	[Pa]
m) Ventilationsfunktionen ausführen ?ps,int Druckabfall im Innendruck von Teilen, die die Ventilationsfunktionen ?ps,dd nicht ausführen	174 / 47	[Pa]
n) statische Effizienz von Ventilatoren gemäß EU-Verordnung Nr. 327/2011	60.2 / 60.0	[%]
o) maximaler Grad der externen Luftleckage (in %) durch das Gehäuse	0.00	[%]
p) Energieeffizienz der Filter (Typ/Klasse/Energieverbrauch)		
q) Beschreibung des visuellen Warnmechanismus für den Filteraustausch	Im Automatisierungssystem	
r) Durch das Gehäuse abgestrahlter Schallleistungspegel (LWA)	54.9	[dB(A)]
s) Webseite	www.klimor.pl	
Das Gerät erfüllt die Anforderungen der EG-Verordnung 1253/2014	2018 Ja	

Name des Lüftungsgerätes: KLIMOR EVO-S 3200 2235LPFVFRDXFCAD/2235RPFESRRVFESFCADCS

Zuluft: 2200 m³/h 350 Pa

Abluft: 2200 m³/h 350 Pa

AUTOMATIK

Anwendungscode: RRCS 4

Symbol	Bezeichnung	Index	Anzahl
Service Switch	Schutzschalter	99000581001643	1
EVO TEMP.SNR DUCT	Kanaltemperatur-Sensor	99000551007626	3
EVO TEMP.SNR ROOM LCD 4,3"	HMI-Panel mit Raumtemperatursensor	99000551019725	1
EVO ALL DFF.PRSS.GG	Differenzdruckschalter	99000551000264	3
CG.ETH EVOS NW11-1/400 ETH OUTSIDE	Steuereinheit mit eingebauter Ethernet-Karte	1026997	1
EVO FUSE gG 6A type10x38	Sicherung	99000581008620	1
EVO FUSE gG 6A type10x38	Sicherung	99000581008620	1
EVO ALL FUSE gG 10A type10x38	Sicherung	99000581008619	1
EVO A.DPR.ACTUR ON-OFF 4	Drosselklappensteller	99000541011469	2
EVO ALL PRSS.TRR	Druckaufnehmer	99000551010687	2

Name des Lüftungsgerätes: KLIMOR EVO-S 3200 2235LPFVFRDXFCAD/2235RPFESRRVFESFCADCS

Zuluft: 2200 m³/h 350 Pa

Abluft: 2200 m³/h 350 Pa

PRINCIPLES OF CONTROL SYSTEM OPERATION

1. Control of all air supply AHU's functions is provided via the control box or control panel installed in a remote location.
 2. Cascading operation of exchangers: the recirculation unit or heat exchanger is turned on first and then the heater/cooler.
 3. In case of systems with the water heater in the heating period defined by external temperature the so called „hot start“ is realized. Once the AHU is turned on, first the water heater valve is open at 100% and the circulation pump is started. Once the set delay time pass, the fans are started and the dampers begin to open..
 4. In the case of systems with electric and gas heaters, the heater is switched off first, and after a set delay – fans and air dampers begin to close.
 5. Systems with the water heater are equipped with the air supply damper with the actuator with a return spring..
 6. Systems with water coolers and/or heaters are equipped with the three-way mixing valves. Assembly method of the heaters/coolers supply node should be the same as in case of solutions listed in the corresponding control system diagrams.
 7. After power failure or emergency power shutdown the air supply AHU system remembers the last operation algorithm (before the shutdown). Once the power is resumed the system AUTOMATICALLY RESUMES OPERATIONS WITH THE PREVIOUS SETTINGS.
 8. The temperature control based on the leading sensor selected in the controller menu. It can be:
 - a) air supply temperature sensor
 - b) room temperature sensor
 - c) air exhaust temperature sensor
- Due to the control algorithm and energy saving option each air supply system with mixing chamber and air supply/exhaust system with the recirculation and/or heat recovery has to be equipped with air exhaust temperature sensor – regardless the leading sensor selection. If the room sensor is selected as the leading sensor, it is recommended to use also the air supply temperature sensor.
9. Each air supply AHU's control system is equipped with a non-voltage contact for concurrent control of an additional air exhaust fan.
 10. Systems with the DX cooler are equipped with two non-voltage contacts which enable control of the two-speed cooler.
 11. Each control system of air supply AHUs can be additionally equipped with:
 - a) system maintaining constant air flow – additional pressure transducers (one for SCS systems and two for the other ones);
 - b) indication of additional filter contamination – additional pressure gauge;
 - c) system maintaining constant output and indication of additional filter contamination.
 12. In each system equipped with the gas heater – the gas module is equipped with its own control system with th algorithm ensuring its correct operation. The principles of operation are provided in the module's documentation. The module with 230V power supply provided by a separate cable.
 13. Air exhaust AHUs – two-speed, enabling signal control using CO/LPG sensors.
 14. The cooling systems and heat pumps are provided in the following versions:
 - only cooling systems – CM system
 - heat pump – HPMBoth system are on inverter or digital compressors.
 15. The control system of the HPM heat pump or the CM cooling system consists of one control gear. The control system consists of:
 - the control gear with the PLC controller with the operational algorithm of the cooling system or heat pump
 - the power supply module of the cooling system or heat pumpSeparate power supply should be provided to the control gear module.

Name des Lüftungsgerätes: KLIMOR EVO-S 3200 2235LPFVFRDXFCAD/2235RPFESRRVFESFCADCS

Zuluft: 2200 m³/h 350 Pa

Abluft: 2200 m³/h 350 Pa

16. The CM cooling systems and the heat pump work only at the max AHU output.

17. Systems with electric heater are equipped with a separate heater control module. 3x400V power supply, with a separate cable.

18. Standard control gear works only with electrode steam humidifier.

19. The humidifier is equipped with its own control system with the algorithm ensuring its correct operation. The principles of operation are provided in the humidifier's documentation. The 3x400V 50Hz power supply using a separate cable.

20. Possibility of cooperation with BMS using Modbus RTU or BACnet MS/TP protocols.



21. The possibility of communication via ETHERNET - a separate series of controllers, not interchangeable with the standard solution.

Schema der zusätzlichen Ausrüstung:

System zur Aufrechterhaltung des Luftstroms.

Der Druckumwandler reguliert die Rotation des Lüftermotors über einen Wechselrichter und sorgt dafür, dass der Druck unabhängig von der Änderung des Luftstromwiderstands konstant bleibt.

Signal einer Verschmutzung des zusätzlichen Filters.

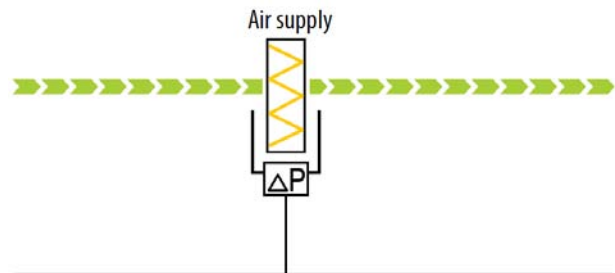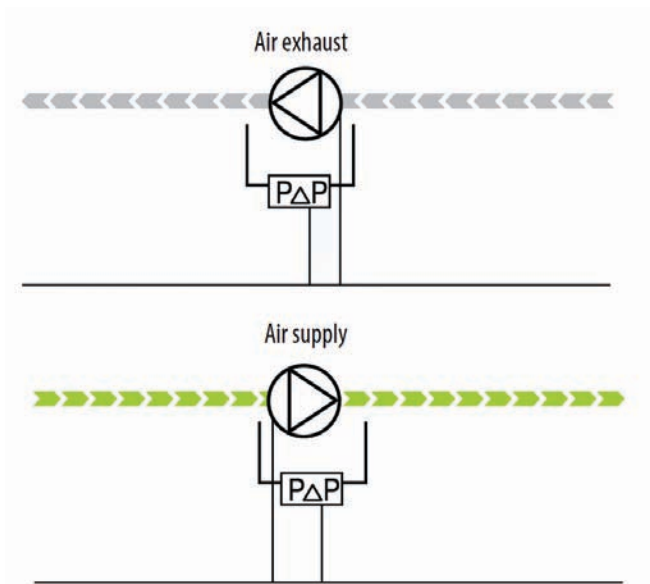


Name des Lüftungsgerätes: KLIMOR EVO-S 3200 2235LPFVFRDXFCAD/2235RPFESRRVFESFCADCS

Zuluft: 2200 m³/h 350 Pa

Abluft: 2200 m³/h 350 Pa

The control system of the air supply-exhaust unit with the rotary heat exchanger and DX cooler

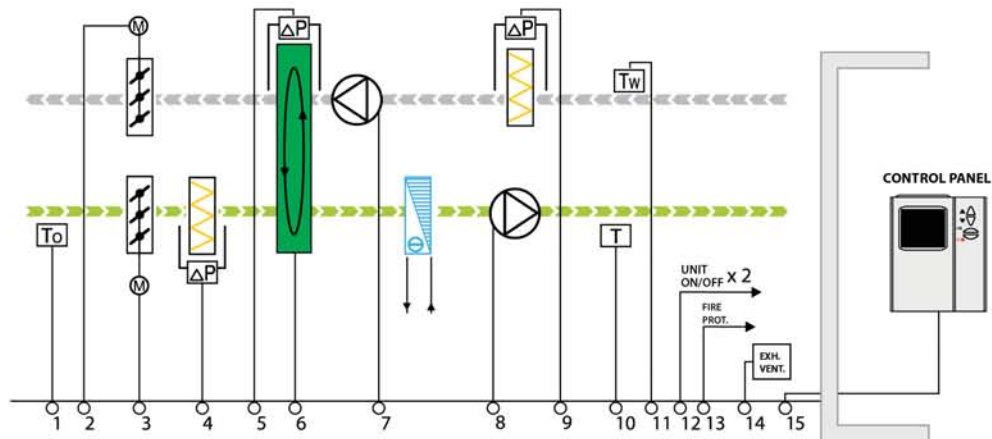

Delivery specification:

No.	Description	Element in the diagram	Number (pcs)
01	Duct temperature sensor	1, 10, 11	3
02	Pressure gauge	4, 5, 9	3
03	Air damper ON/OFF actuator	2, 3	2
04	Rotor motor inverter – delivered separately	6	1
05	Fan motor inverter – delivered separately	7, 8	2
06	Control cabinet with PLC controller and 3x400V power supply		1
07	Remote control panel	15	1

Setting AHU operating parameters at the control cabinet or remote control panel.

- Opening the damper after the fans start.
- Air supply temperature control with the leading temperature sensor Tw (11) controlling operation of the rotary heat exchanger and DX cooler. The T (10) temperature sensor limits the max/min air supply temperature. External temperature sensor To (1) enables operation of the refrigerating unit, depending on external temperature.
- Filter contamination indication.
- Anti-frost protection of the rotary heat exchanger – pressure gauge (5). Pressure increase above the setting/heat exchanger frosting changes the rotary heat exchanger's RPM in a stepless way.
- Air flow adjustment (inverter).
- The signals (12) enable turning on up to 2 refrigerating units.

Additional system properties:

- System operation according to the calendar – temperature, output, operation mode
- Info on alarm status
- Drive system overload protection
- Supports MODBUS RTU or BACNet MS/TP communication protocols
- Communication via ETHERNET – see point 21, page 18

OPTIONS – see chapter "PRINCIPLES OF CONTROL SYSTEM OPERATION" in the CONTROL SYSTEM catalog.

- Additional filter contamination indication
- Maintaining constant output