

KLIMAANLAGE OPTIONALE TEILE IR-Empfänger-Kit

TEIL Nr. 9378782143

INSTALLATIONSANLEITUNG

Nur für autorisiertes Fachpersonal.

UTY-LBHXD

Die Installationsanleitung sollte beim Kunden verbleiben, da sie bei der Wartung oder beim Umsetzen der Klimaanlage oder der IR-Empfängereinheit benötigt wird.

⚠️ WARNUNG

Diese Kennzeichnung weist auf Verfahren hin, die, wenn sie nicht richtig durchgeführt werden, zum Tod oder zu schweren Verletzungen des Benutzers führen können.

Damit die Klimaanlage zufriedenstellend funktioniert, installieren Sie sie wie in dieser Installationsanleitung beschrieben.

Installationsarbeiten dürfen nur von autorisiertem Personal durchgeführt werden.

Schalten Sie das Gerät erst ein, wenn alle Installationsarbeiten abgeschlossen sind.

⚠️ VORSICHT




Diese Kennzeichnung weist auf Verfahren hin, die, wenn sie nicht richtig durchgeführt werden, zu einem persönlichen Schaden für den Benutzer oder zu Sachschäden führen können.

Führen Sie das Kabel der IR-Empfängereinheit nicht zusammen mit oder parallel zu den Übertragungskabeln, Fernbedienungskabeln und Netzkabeln des Innengeräts. Dies kann zu Fehlfunktionen führen.


Installieren Sie das Kabel der IR-Empfängereinheit nicht in der Nähe einer Quelle elektromagnetischer Wellen.

1. HAUPTGERÄT UND ZUBEHÖR

Die folgenden Installationsteile werden mitgeliefert. Verwenden Sie sie nach Bedarf.

Name und Form	Menge	Anwendung
 IR-Empfängereinheit	1	Für den Empfang des Signals von der Fernbedienung
 Gurt	1	Zum Verhindern des Herunterfallens der IR-Empfängereinheit
 Kabelbinder	2	Für elektrische Verdrahtung


2. FUNKTIONEN

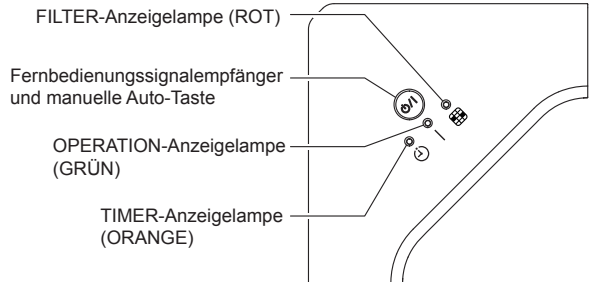

3. INSTALLATION DER IR-EMPFÄNGEREINHEIT


3-1. ENTFERNEN DER SCHLTKASTENABDECKUNG

- (1) Lösen Sie die Schrauben. (2 Stellen)
- (2) Die Schaltkastenabdeckung wird in Pfeilrichtung abgenommen.

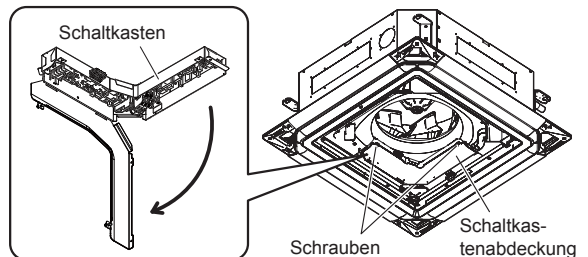

3-2. INSTALLATION DER IR-EMPFÄNGEREINHEIT



- (1) Montieren Sie sie auf die IR-Empfängereinheit, bis zur Ecke (Abbildung zur Abflussleitung) der Zierblende mit der Markierung „DISPLAY“.

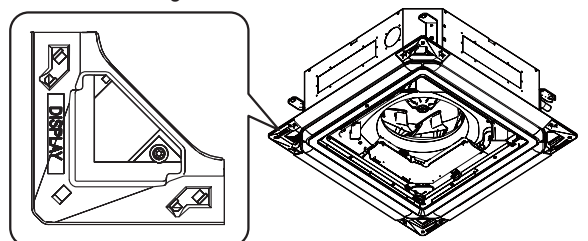

⚠️ VORSICHT

Die IR-Empfängereinheit muss auf diese Ecke montiert werden.


- (2) Führen Sie das Kabel der IR-Empfängereinheit wie in der folgenden Abbildung durch das Kabelloch, und ziehen Sie es in die Zierblende.

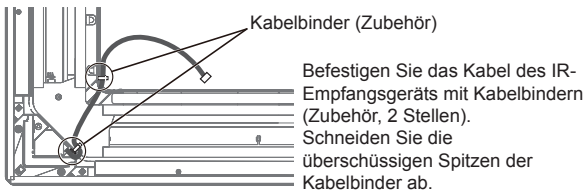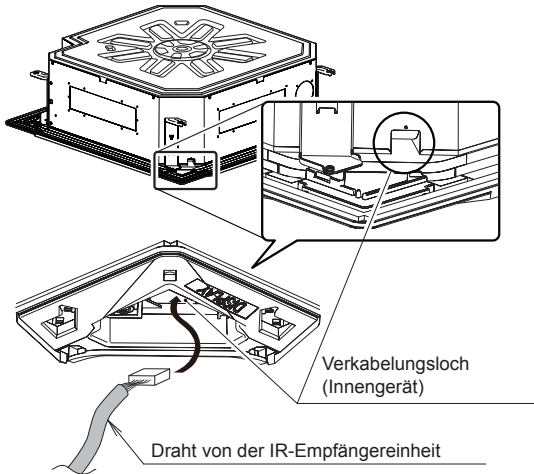


- (3) Hängen Sie den Gurt an den Haken der Zierblende.

⚠ VORSICHT

Achten Sie darauf, dass keine Drähte oder Bänder zwischen den Platten eingeklemmt werden.

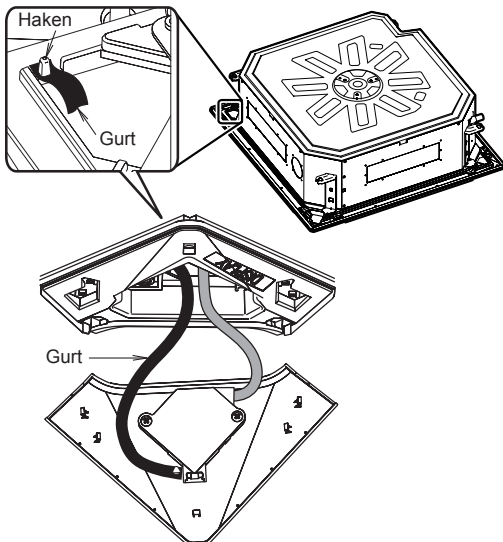


Montieren Sie danach die IR-Empfängereinheit auf die Zierblende.

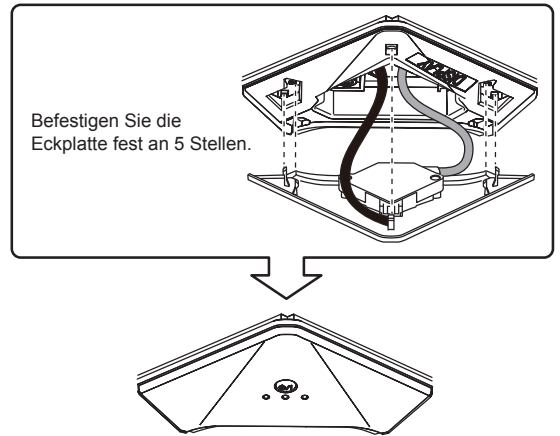


3-3. VERKABELUNG

- (1) Schließen Sie den Stecker an der Platine im Schaltkasten an.

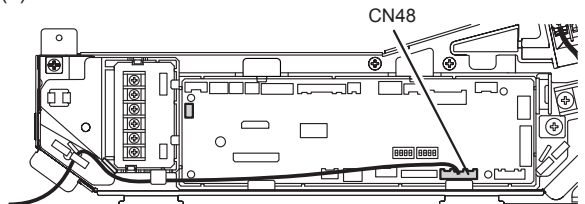

- (2) Montieren Sie die IR-Empfängereinheit wie in der folgenden Abbildung gezeigt wird.

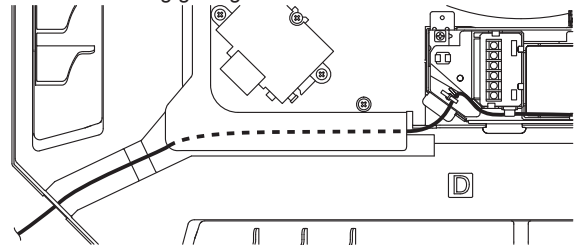

3-4. INSTALLATION DER SCHALTKASTENABDECKUNG

- (1) Sichern Sie die Schaltkastenabdeckung in umgekehrter Reihenfolge zu den Schritten unter „3-1. ENTFERNEN DER SCHALTKASTENABDECKUNG“.