



Austausch des Heizkessels Zwei Heizkreise

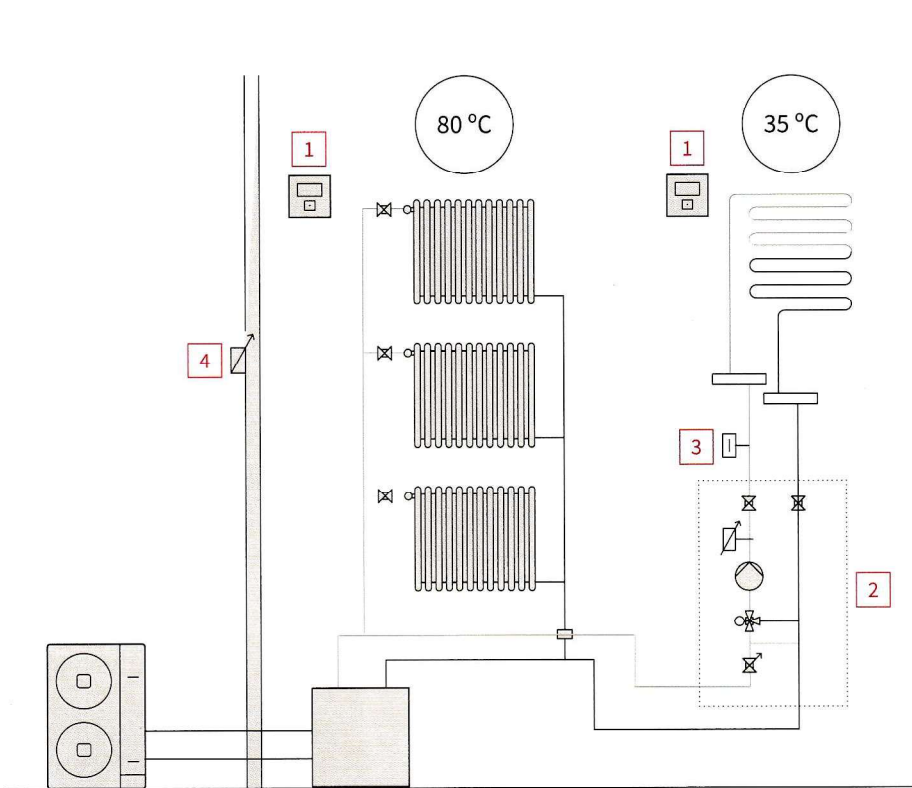

- 1 Raumthermostat (PC-ARFH1E)
- 2 Pumpenbaugruppe mit Mischventil (ATW-2TK-07)
- 3 Sicherheitsthermostat/ Temperaturbegrenzung (ATW-AQT-01)
- 4 Alternativer Außentempersensor (ATW-2OS-02)

Austausch des Heizkessels Kaskadenbetrieb zum zentralen Heizbetrieb

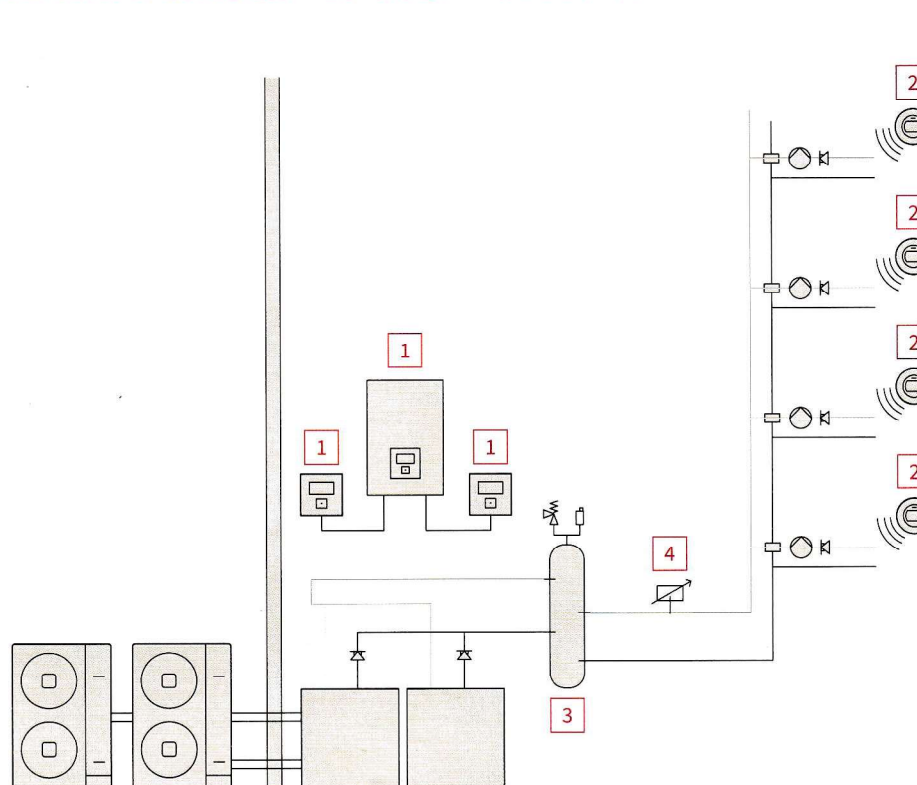

- 1 Raumthermostat (PC-ARFH1E)
- 2 Intelligentes Raumthermostat (ATW-RTU-07)
- 3 Hydraulische Weiche (ATW-HSK-01)
- 4 Temperatursensor nach hydraulischer Weiche (ATW-WTS-02Y)