

Name des Lüftungsgerätes: KLIMOR EVO-S 5010 9835LPFVFRDXFCAD/9835RPFESRRVFESFCADCS

Zuluft: 9800 m³/h 350 Pa

Abluft: 9800 m³/h 350 Pa

KLIMOR EVO-S

Datum:

2021-11-18

Wahlnummer:

280375

ENTWURFSBEZEICHNUNG:

Konfiguration RWT 9800m3h_350Pa


PROJEKT:

Name des Lüftungsgerätes: KLIMOR EVO-S 5010 9835LPFVFRDXFCAD/9835RPFESRRVFESFCADCS

Zuluft: 9800 m³/h 350 Pa

Abluft: 9800 m³/h 350 Pa

DATEN ZUM GERÄT



GERÄTEPARAMETER	
Typ	EVO-S
Größe	5010
Gehäuse	Verbundskelett
Isolierung	Mineralwolle 50mm
Ausführung	Standard
Version	Aussen
Automatik	Ja
Breite	1690 mm
Höhe	2670 mm
Länge	3200 mm
Rahmen	Vollständiger Rahmen + einstellfüße 120 mm
Gewicht	1075 kg
Verordnung 1253/2014 der Europäischen Kommission E 1253/2014	2018 Ja
Energieeffizienz-Klasse nach Eurovent	A+ (2016)

* Dimensions do not include protruding elements, including: roofs, dampers with pins, actuators, exchanger connectors, condensate drain connectors with siphons, etc.

GEHÄUSEPARAMETER NACH PN-EN1886:2008 (MB)		
Mechanische Festigkeit +/-1000 Pa	< 2 mm	D1 (M)
Klasse der Wärmedämmung	k = 0,81 W/m ² K	T2 (M)
Klasse der Wärmebrücken	kb = 0,66	TB2 (M)
Dichtheit des Gehäuses -400 Pa	0,11 l/(sm ²)	L1 (M)
Dichtheit des Gehäuses +700 Pa	0,21 l/(sm ²)	L1 (M)
Dichtheit der Filter +/-400 Pa	0,3/0,2 %	F9 (M)

	ZULUFT	ABLUFFT	
Luftstrom	9800	9800	m ³ /h
Verfügbarer Druck	350	350	Pa
Luftgeschwindigkeit	2	2	m/s
Leistungsaufnahme des Ventilators	3.04	2.72	kW
Motorleistung des Ventilators	5.7	5.7	kW
Gesamtstrom der Ventilatoren	9	9	A
Power voltage	3x400/50		V/Hz
Bedienungsseite	Links	Rechts	
Luftdichte EN 13053:2019	1,2		kg/m ³
SFPv	1976		W/m ³ /s
SFPe	2117		W/m ³ /s

ENTWURFSBEDINGUNGEN		
Parameter der Außenluft		
Winter	-12.0 / 90.0	°C / %
Sommer	32.0 / 45.0	°C / %
Parameter der Raumluft		
Winter	20.0 / 60.0	°C / %
Sommer	22.0 / 60.0	°C / %
Rückführung	0	%


Name des Lüftungsgerätes: KLIMOR EVO-S 5010 9835LPFVFRDXFCAD/9835RPFESRRVFESFCADCS

Zuluft: 9800 m³/h 350 Pa


Abluft: 9800 m³/h 350 Pa

ANSICHT

Seitenansicht

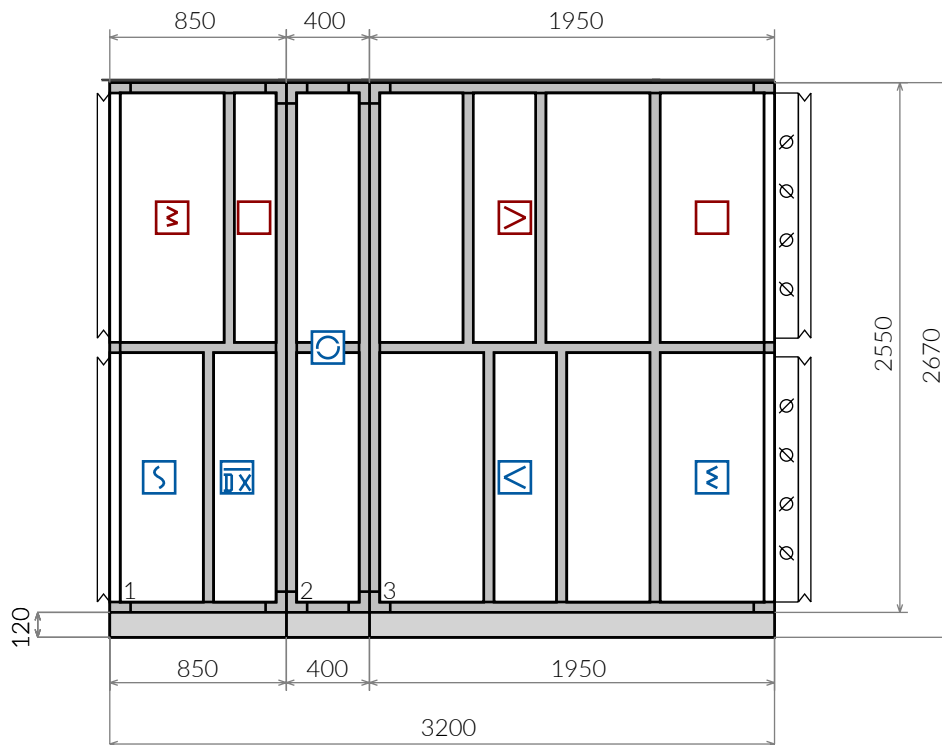

Draufsicht

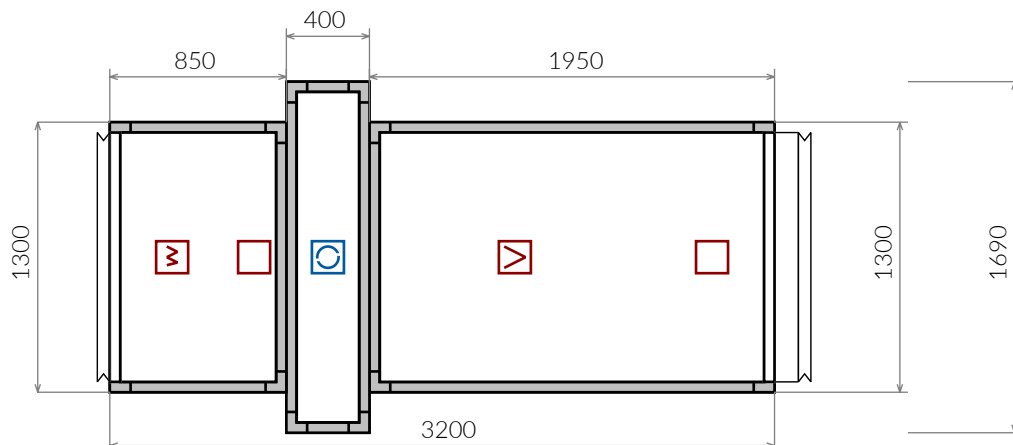

Name des Lüftungsgerätes: KLIMOR EVO-S 5010 9835LPFVFRDXFCAD/9835RPFESRRVFESFCADCS

Zuluft: 9800 m3/h 350 Pa

Abluft: 9800 m3/h 350 Pa

FUNKTIONEN

Zuluft

Elastische Verbindung

Breite/Höhe	1200/1180	mm
-------------	------------------	----

Drosselklappe

Breite/Höhe/Länge	1200/1180/115	mm
-------------------	----------------------	----

Filter

Bezeichnung	EVO 5010 B.FLR F7
Filterklasse	F7 / ePM1 55%
Art des Filters	Taschenfilter
Luftgeschwindigkeit	2 m/s
Luftdruckabfall	119 Pa
Luftdruckabfall saubere Filter	69 Pa
Maximaler Druckabfall	169 Pa

Ventilator

Bezeichnung	EVO 5010 VF7 EC
Luftstrom	9800 m3/h
Verfügbare Druck	350 Pa
Staudruck	61 Pa

Abluft

Elastische Verbindung

Breite/Höhe	1200/1180	mm
-------------	------------------	----

Filter

Bezeichnung	EVO 5010 B.FLR M5
Filterklasse	M5 / ePM10 50%
Art des Filters	Taschenfilter
Luftgeschwindigkeit	2 m/s
Luftdruckabfall	107 Pa
Luftdruckabfall saubere Filter	57 Pa
Maximaler Druckabfall	157 Pa

Leere Kammer (ES)

Luftdruckabfall	0	Pa
-----------------	----------	----

Rotationswärmetauscher

Bezeichnung	EVO 5010 RR.NH HEFF /S-EU
Luftdruckabfall Winter	188 Pa
Lufteinlass Temperatur/Feuchtigkeit Winter	20/60 °C/%
Luftauslass Temperatur/Feuchtigkeit Winter	-1.6/95 °C/%

Name des Lüftungsgerätes: KLIMOR EVO-S 5010 9835LPFVFRDXFCAD/9835RPFESRRVFESFCADCS

Zuluft: 9800 m³/h 350 Pa

Abluft: 9800 m³/h 350 Pa

Ventilator

Statischer Druck	735	Pa
Gesamtdruck	796	Pa
Drehungen	1820	1/min
Wellenleistung	1 x 2.75	kW
Wellenleistung (saubere Filter)	1 x 2.58	kW
Effizienter Leistungsbedarf	3.04	kW
Ventilatoreffizienz für für ELA (nvu)	46.04	%
SFP	1048	W/m ³ /s
Internale spezifische Ventilatorleistung (SFP)	377	W/m ³ /s
Gesamtwirkungsgrad	78.73	%
Schalleistung des Ventilators	92.34	dB
Steuerungsspannung	6.88	V
Frequenz	125 250 500 1K 2K 4K 8K	Hz
Einlass	78.9 76.6 72.2 74.2 74.3 82.3 68.9	[dB]
Auslass	80 77.2 79.3 88.7 80.2 83.6 73.1	[dB]
MOTOR		
Motortyp		EC
Leistung	1 x 5.7	kW
Spannung	400	V/Hz
Stromstärke	1 x 9	A
Nominale Drehzahl	2250	1/min
Motorwirkungsgrad	90.42	%
IEC-Klasse		EC
Schutzklasse		IP55

* Fan operating point for dirty filters

* Ventilatorparameter für feuchte Luft

* Die Ventilatorparameter berücksichtigen seinen Einbau in das Lüftungsgerät

* constantAirVolFlow

Rotationswärmetauscher

Bezeichnung	EVO 5010 RR.NH HEFF /S-EU
-------------	----------------------------------

Rotationswärmetauscher

Effizienz der Wärmerückgewinnung (trocken)	78.10	%
Effizienz der Rückgewinnung Winter	77.98	%
Leistung Winter	116.6	kW
* CommentRotorRecoveryLeak15		
* EngineCompleteWithSpeedController		

Ventilator

Bezeichnung	EVO 5010 VF7 EC						
Luftstrom	9800	m ³ /h					
Verfügbare Druck	350	Pa					
Staudruck	61	Pa					
Statischer Druck	644	Pa					
Gesamtdruck	705	Pa					
Drehungen	1756	1/min					
Wellenleistung	1 x 2.45	kW					
Wellenleistung (saubere Filter)	1 x 2.27	kW					
Effizienter Leistungsbedarf	2.72	kW					
Ventilatoreffizienz für für ELA (nvu)	46.04	%					
SFP	927	W/m ³ /s					
Internale spezifische Ventilatorleistung (SFP)	391	W/m ³ /s					
Gesamtwirkungsgrad	78.39	%					
Schalleistung des Ventilators	91.71	dB					
Steuerungsspannung	6.6	V					
Frequenz	125 250 500 1K 2K 4K 8K	Hz					
Einlass	77.9 76 71.6 73.7 73.6 81.9 68	[dB]					
Auslass	79.6 76.9 78.7 87.9 79.3 83.4 72.1	[dB]					
MOTOR							
Motortyp		EC					
Leistung	1 x 5.7	kW					
Spannung	400	V/Hz					
Stromstärke	1 x 9	A					

Name des Lüftungsgerätes: KLIMOR EVO-S 5010 9835LPFVFRDXFCAD/9835RPFESRRVFESFCADCS

Zuluft: 9800 m³/h 350 Pa

Abluft: 9800 m³/h 350 Pa

Rotationswärmetauscher

Luftdruckabfall Winter	153	Pa
Lufteinlass Temperatur/Feuchtigkeit Winter	-12/90	°C/%
Luftauslass Temperatur/Feuchtigkeit Winter	13/58.3	°C/%
Effizienz der Wärmerückgewinnung (trocken)	78.10	%
Effizienz der Rückgewinnung Winter	77.98	%
Leistung Winter	116.6	kW
Spannung	230	V
Motorleistung	0.11	kW
Stromstärke	1.2	A
Frequenz	50	Hz

* CommentRotorRecoveryLeak15

* EngineCompleteWithSpeedController

Freon-Kühler

Bezeichnung	EVO 5010 DX 3 S1	
Luftdruckabfall	87	Pa
Luftgeschwindigkeit	2.5	m/s
Gesamtkapazität Sommer	57.42	kW
sensible Leistung	39.4	kW
Temperatur/Feuchtigkeit Eingang Sommer	32/45	°C / %
Temperatur/Feuchtigkeit Ausgang Sommer	20/77.8	°C / %
Dampftemperatur	7	°C
Temperatur/Feuchtigkeit Eingang Winter	8/81.4	°C / %
Temperatur/Feuchtigkeit Ausgang Winter	22/32.9	°C / %
Leistung Winter	46.59	kW
Kondensationstemperatur	45	°C
Wärmeträgertyp	R410a	
Wärmeträgervolumen	18	l
Druckabfall Kondensator	26	Pa
Druckabfall - trockener Austauscher	64	Pa
Section number	1	

Ventilator

Nominale Drehzahl	2250	1/min
Motorwirkungsgrad	89.86	%
IEC-Klasse	EC	
Schutzklasse	IP55	

* Fan operating point for dirty filters

* Ventilatorparameter für feuchte Luft

* Die Ventilatorparameter berücksichtigen seinen Einbau in das Lüftungsgerät

* constantAirVolFlow

Leere Kammer (ES)

Luftdruckabfall	0	Pa
-----------------	----------	----

Drosselklappe

Breite/Höhe/Länge	1200/1180/115	mm
-------------------	----------------------	----

Elastische Verbindung

Breite/Höhe	1200/1180	mm
-------------	------------------	----

Name des Lüftungsgerätes: KLIMOR EVO-S 5010 9835LPFVFRDXFCAD/9835RPFESRRVFESFCADCS

Zuluft: 9800 m³/h 350 Pa

Abluft: 9800 m³/h 350 Pa

Freon-Kühler

Größe des Anschlusses Vorlauf	1 x 22	mm
Größe des Anschlusses Rücklauf	1 x 35	mm

Elastische Verbindung

Breite/Höhe	1200/1180	mm
-------------	------------------	----

Name des Lüftungsgerätes: KLIMOR EVO-S 5010 9835LPFVFRDXFCAD/9835RPFESRRVFESFCADCS

Zuluft: 9800 m3/h 350 Pa

Abluft: 9800 m3/h 350 Pa

AKUSTIK

SCHALLLEISTUNG

Frequenz	Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SUMME
Zulufteinlass	dB	78.4	72.4	67.7	69.0	67.7	72.4	51.1	80.9
Zulufteinlass	dB (A)	62.3	63.8	64.5	69.0	68.9	73.4	50.0	76.5
Zuluftauslass	dB	77.0	72.2	73.3	81.7	73.2	71.6	57.1	84.3
Zuluftauslass	dB (A)	60.9	63.6	70.1	81.7	74.4	72.6	56.0	83.2
Ablufteinlass	dB	71.9	70.0	64.6	64.7	62.6	66.9	52.0	75.8
Ablufteinlass	dB (A)	55.8	61.4	61.4	64.7	63.8	67.9	50.9	71.7
Abluftauslass	dB	79.6	76.9	78.7	87.9	79.3	83.4	72.1	90.6
Abluftauslass	dB (A)	63.5	68.3	75.5	87.9	80.5	84.4	71.0	90.3

SCHALLLEISTUNGSPEGEL DES GERÄTS DURCH DAS GEHÄUSE

dB	67.5	56.7	51.8	61.4	52.7	47.1	33.1	69.0
----	------	------	------	------	------	------	------	------

SCHALLDRUCKPEGEL AUSSERHALB DES LÜFTUNGSGERÄTES (DURCH DAS GEHÄUSE) IN EINEM ABSTAND VON 1M (15M2; Q2; T0,01)

dB (A)	43.9	40.6	41.2	54.0	46.4	40.6	24.6	55.5
--------	------	------	------	------	------	------	------	------

Name des Lüftungsgerätes: KLIMOR EVO-S 5010 9835LPFVFRDXFCAD/9835RPFESRRVFESFCADCS

Zuluft: 9800 m³/h 350 Pa

Abluft: 9800 m³/h 350 Pa

VERORDNUNG 1253/2014 DER EUROPÄISCHEN KOMMISSION E 1253/2014

VERORDNUNG (EU) NR. 1253/2014

a) manufacturers name	Klimor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	
b) Modell-ID	EVO-S	
c) Deklarierter Typ	Nichtwohnraum-Lüftungsgeräte / Bidirektionale Lüftungsgeräte	
d) Typ des installierten Antriebs	Stufenloses Regelsystem	
e) Wärmerückgewinnungssystem	Sonstiges	
f) Effizienz der Wärmerückgewinnung	78.10	[%]
g) Nennvolumenstrom der Lüftungsgeräte	2.72 / 2.72	[m ³ /s]
h) effektive elektrische Leistungsaufnahme	2.85 / 2.53	[kW]
i) Innere Spezifische Ventilatorleistung SFP-Wert JMWin _t / JMWin _t _limit	768.0/952.9	[W/(m ³ /s)]
j) Frontgeschwindigkeit	2 / 2	[m/s]
k) Nennaußendruck ?ps,ext	350 / 350	[Pa]
l) Druckabfall des Innendrucks der Teile, die Ventilationsfunktionen ausführen ?ps,int	240 / 250	[Pa]
m) Ventilationsfunktionen ausführen ?ps,int Druckabfall im Innendruck von Teilen, die die Ventilationsfunktionen ?ps,dd nicht ausführen	145 / 44	[Pa]
n) statische Effizienz von Ventilatoren gemäß EU-Verordnung Nr. 327/2011	65.8 / 64.4	[%]
o) maximaler Grad der externen Luftleckage (in %) durch das Gehäuse	0.00	[%]
p) Energieeffizienz der Filter (Typ/Klasse/Energieverbrauch)		
q) Beschreibung des visuellen Warnmechanismus für den Filteraustausch	Im Automatisierungssystem	
r) Durch das Gehäuse abgestrahlter Schallleistungspegel (LWA)	62.9	[dB(A)]
s) Webseite	www.klimor.pl	
Das Gerät erfüllt die Anforderungen der EG-Verordnung 1253/2014	2018 Ja	

Name des Lüftungsgerätes: KLIMOR EVO-S 5010 9835LPFVFRDXFCAD/9835RPFESRRVFESFCADCS

Zuluft: 9800 m³/h 350 Pa

Abluft: 9800 m³/h 350 Pa

AUTOMATIK

Anwendungscode: RRCS 4

Symbol	Bezeichnung	Index	Anzahl
Service Switch	Schutzschalter	99000581001643	1
EVO TEMP.SNR DUCT	Kanaltemperatur-Sensor	99000551007626	3
EVO TEMP.SNR ROOM LCD 4,3"	HMI-Panel mit Raumtemperatursensor	99000551019725	1
EVO ALL DFF.PRSS.GG	Differenzdruckschalter	99000551000264	3
CG.ETH EVOS NW11-1/400 ETH OUTSIDE	Steuereinheit mit eingebauter Ethernet-Karte	1026997	1
EVO FUSE gG 10A type10x38	Sicherung	99000581008619	1
EVO FUSE gG 10A type10x38	Sicherung	99000581008619	1
EVO ALL FUSE gG 10A type10x38	Sicherung	99000581008619	1
EVO A.DPR.ACTUR ON-OFF 8	Drosselklappensteller	99000541011476	2
EVO ALL PRSS.TRR	Druckaufnehmer	99000551010687	2

Name des Lüftungsgerätes: KLIMOR EVO-S 5010 9835LPFVFRDXFCAD/9835RPFESRRVFESFCADCS

Zuluft: 9800 m³/h 350 Pa

Abluft: 9800 m³/h 350 Pa

PRINCIPLES OF CONTROL SYSTEM OPERATION

1. Control of all air supply AHU's functions is provided via the control box or control panel installed in a remote location.
2. Cascading operation of exchangers: the recirculation unit or heat exchanger is turned on first and then the heater/cooler.
3. In case of systems with the water heater in the heating period defined by external temperature the so called „hot start“ is realized. Once the AHU is turned on, first the water heater valve is open at 100% and the circulation pump is started. Once the set delay time pass, the fans are started and the dampers begin to open..
4. In the case of systems with electric and gas heaters, the heater is switched off first, and after a set delay – fans and air dampers begin to close.
5. Systems with the water heater are equipped with the air supply damper with the actuator with a return spring..
6. Systems with water coolers and/or heaters are equipped with the three-way mixing valves. Assembly method of the heaters/coolers supply node should be the same as in case of solutions listed in the corresponding control system diagrams.
7. After power failure or emergency power shutdown the air supply AHU system remembers the last operation algorithm (before the shutdown). Once the power is resumed the system AUTOMATICALLY RESUMES OPERATIONS WITH THE PREVIOUS SETTINGS.
8. The temperature control based on the leading sensor selected in the controller menu. It can be:
 - a) air supply temperature sensor
 - b) room temperature sensor
 - c) air exhaust temperature sensor

Due to the control algorithm and energy saving option each air supply system with mixing chamber and air supply/exhaust system with the recirculation and/or heat recovery has to be equipped with air exhaust temperature sensor – regardless the leading sensor selection. If the room sensor is selected as the leading sensor, it is recommended to use also the air supply temperature sensor.
9. Each air supply AHU's control system is equipped with a non-voltage contact for concurrent control of an additional air exhaust fan.
10. Systems with the DX cooler are equipped with two non-voltage contacts which enable control of the two-speed cooler.
11. Each control system of air supply AHUs can be additionally equipped with:
 - a) system maintaining constant air flow – additional pressure transducers (one for SCS systems and two for the other ones);
 - b) indication of additional filter contamination – additional pressure gauge;
 - c) system maintaining constant output and indication of additional filter contamination.
12. In each system equipped with the gas heater – the gas module is equipped with its own control system with th algorithm ensuring its correct operation. The principles of operation are provided in the module's documentation. The module with 230V power supply provided by a separate cable.
13. Air exhaust AHUs – two-speed, enabling signal control using CO/LPG sensors.
14. The cooling systems and heat pumps are provided in the following versions:
 - only cooling systems – CM system
 - heat pump – HPM
 Both system are on inverter or digital compressors.
15. The control system of the HPM heat pump or the CM cooling system consists of one control gear. The control system consists of:
 - the control gear with the PLC controller with the operational algorithm of the cooling system or heat pump
 - the power supply module of the cooling system or heat pump
 Separate power supply should be provided to the control gear module.

Name des Lüftungsgerätes: KLIMOR EVO-S 5010 9835LPFVFRDXFCAD/9835RPFESRRVFESFCADCS

Zuluft: 9800 m³/h 350 Pa

Abluft: 9800 m³/h 350 Pa

16. The CM cooling systems and the heat pump work only at the max AHU output.

17. Systems with electric heater are equipped with a separate heater control module. 3x400V power supply, with a separate cable.

18. Standard control gear works only with electrode steam humidifier.

19. The humidifier is equipped with its own control system with the algorithm ensuring its correct operation. The principles of operation are provided in the humidifier's documentation. The 3x400V 50Hz power supply using a separate cable.

20. Possibility of cooperation with BMS using Modbus RTU or BACnet MS/TP protocols.



21. The possibility of communication via ETHERNET - a separate series of controllers, not interchangeable with the standard solution.

Schema der zusätzlichen Ausrüstung:

System zur Aufrechterhaltung des Luftstroms.

Der Druckumwandler reguliert die Rotation des Lüftermotors über einen Wechselrichter und sorgt dafür, dass der Druck unabhängig von der Änderung des Luftstromwiderstands konstant bleibt.

Signal einer Verschmutzung des zusätzlichen Filters.

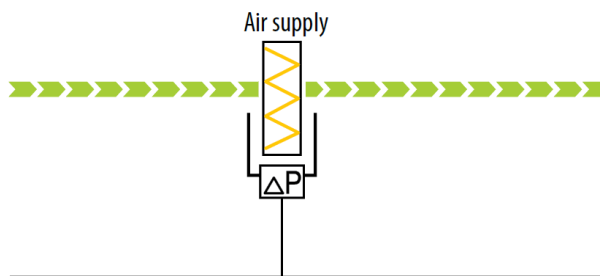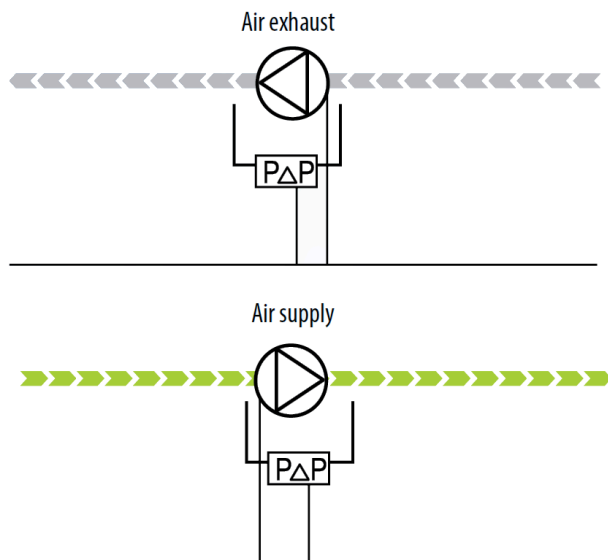


Name des Lüftungsgerätes: KLIMOR EVO-S 5010 9835LPFVFRDXFCAD/9835RPFESRRVFESFCADCS

Zuluft: 9800 m³/h 350 Pa

Abluft: 9800 m³/h 350 Pa

The control system of the air supply-exhaust unit with the rotary heat exchanger and DX cooler

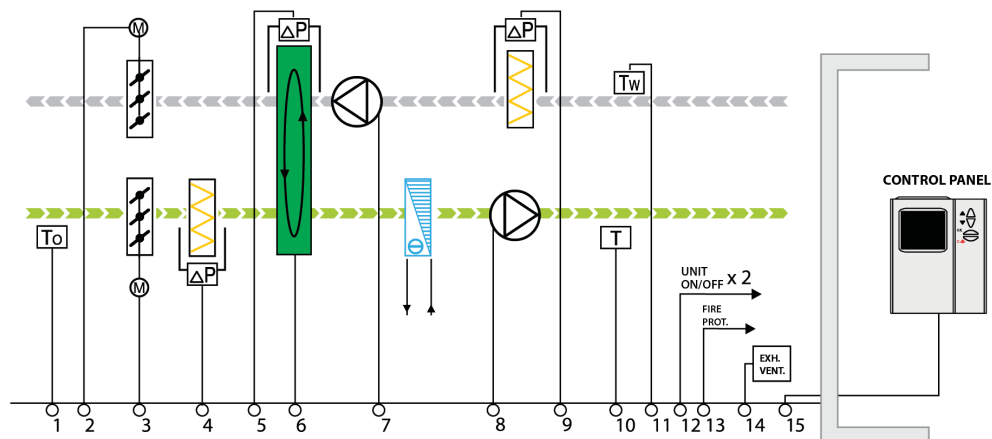

Delivery specification:

No.	Description	Element in the diagram	Number (pcs)
01	Duct temperature sensor	1, 10, 11	3
02	Pressure gauge	4, 5, 9	3
03	Air damper ON/OFF actuator	2, 3	2
04	Rotor motor inverter – delivered separately	6	1
05	Fan motor inverter – delivered separately	7, 8	2
06	Control cabinet with PLC controller and 3x400V power supply		1
07	Remote control panel	15	1

Setting AHU operating parameters at the control cabinet or remote control panel.

- Opening the damper after the fans start.
- Air supply temperature control with the leading temperature sensor Tw (11) controlling operation of the rotary heat exchanger and DX cooler. The T (10) temperature sensor limits the max/min air supply temperature. External temperature sensor To (1) enables operation of the refrigerating unit, depending on external temperature.
- Filter contamination indication.
- Anti-frost protection of the rotary heat exchanger – pressure gauge (5). Pressure increase above the setting/heat exchanger frosting changes the rotary heat exchanger's RPM in a stepless way.
- Air flow adjustment (inverter).
- The signals (12) enable turning on up to 2 refrigerating units.

Additional system properties:

- System operation according to the calendar – temperature, output, operation mode
- Info on alarm status
- Drive system overload protection
- Supports MODBUS RTU or BACNet MS/TP communication protocols
- Communication via ETHERNET – see point 21, page 18

OPTIONS – see chapter "PRINCIPLES OF CONTROL SYSTEM OPERATION" in the CONTROL SYSTEM catalog.

- Additional filter contamination indication
- Maintaining constant output